


北九州

市議会だより

北九州市議会事務局

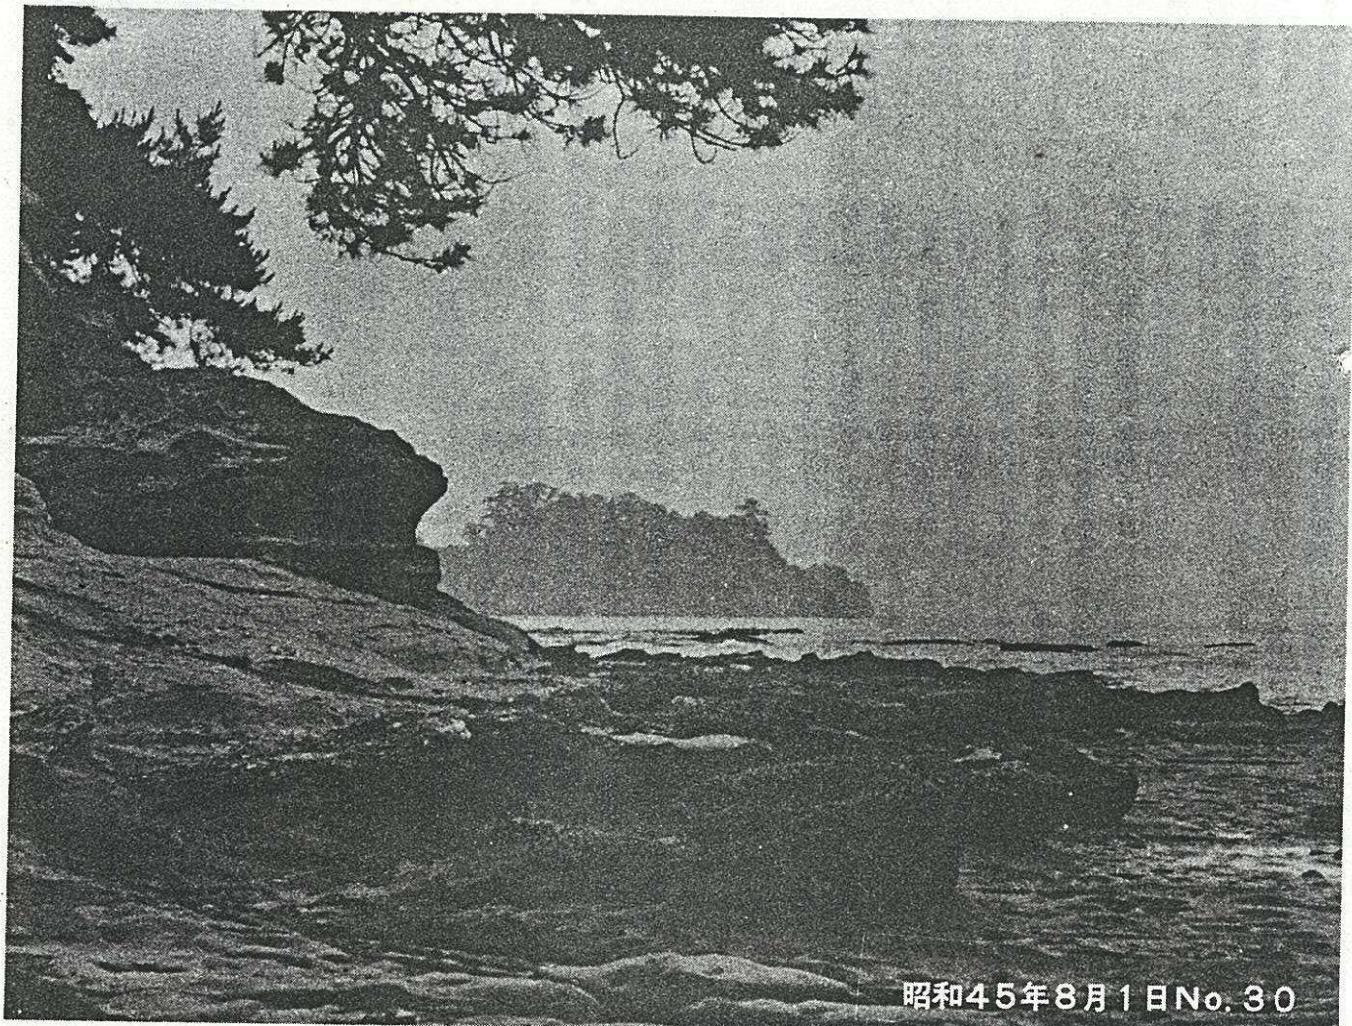

昭和45年8月1日No. 30

藍島北海岸から遠見番所跡を望む

六月定期会

六月三十日から七日間の会期で開かれました
が、議事の都合で会期を二日延長して七月八日に
終わりました。

審議された議案は、条例の一部改正、土地の取
得、請負契約の締結、人事議案ならびに議員提案
による条例の一部改正、意見書など三十九件と、
公有水面埋立諮問五件です。このうち、市長提案
の二十八議案（人事議案を除く）および諮問五件
ならびに議員提案による公害防止条例の一部改正
はそれぞれ関係の常任委員会に付託され、慎重に
審議が行なわれたのち、二十八議案を可決、一議
案を否決、諮問五件は支障ない旨回答することに
決まりました。

また、人事議案三件、意見書七件は委員会付託
を省略し、ただちに採決され、人事議案はすべ
て同意されました。意見書については六件は可
決、一件は否決されました。

なお、北九州港管理組合議会議員の選挙も行な
われました。

昭和45年8月1日

質疑応答

再び公害問題をめぐらす

いまや公害問題は、七十年代の最大の課題となっていました。

国においては、この対策として公害防止のための総合計画づくりに着手しようとしています。

本市でも、市長は「ことしは公害対策元年」との強い決意のも

とに、最重点施策の一つとして、数々の防止対策を打ち出しています。

一方、市議会においても、きれいな町づくりのために昨年五月設置された公鉱害対策特別委員会を中心に、本市の公害問題について積極的に取

り組んでいますが、今度の定例会で、現在まで調査研究してきました経

過について、三回目の特別委員会の中間報告が行なわれるなど公害問題について論議が交わされました。そのあらましは次のとおりです。

大気汚染対策

議員 各工場に取り

付けている集じん機の

いっせい検査をしてはどうか。

市長 浮遊粉じんの

調査は、六月以来毎二回、市内五か所で行なっている。

この調査とあわせて各工場の集じん装置が正しく動いているかどうか、今後立ち入り検査をしたいと思っている。

議員 テレメーターの観測点をもっとふやす考えはないか。

市長 国の環境基準で十分であるとは考えていない。

洞海湾対策

議員 市長は洞海湾の水質基準

に關し、水質審議会洞海湾部会に

対してどのような意見を述べる考

市長 いまのテレメーターには子局をふやす余地があるので、近い将来一、二か所増設しなければならないと考えている。

議員 国の決めた環境基準を、中期計画の期間中に達成するとのことだが、この環境基準そのものが問題である。

市長 そこで、本市独自の環境基準を設け、これに必要な条例の改正を行なっては困つて大企業の規制を行なってはどうか。

市長 できるだけ低いおう重油を使用するよう指導している。



指定水域に予定される洞海湾

えか。

市長 洞海湾部会に対し、大要

次の意見を述べたいと思ってい

る。

①指定水域が洞海湾の湾口から

湾全体を含めることはもちろんのこと、さらに産業立地が予定され

ている響灘も指定水域にしてもらいたい。

②水質基準のうち、人の健康にかかる環境基準については、これを守りたい。

また、生活環境基準については

若戸大橋から湾の奥までを類型C

若戸大橋から湾口までが類型B、

響灘は類型Aとして指定してもら

る。

洞海湾対策については、一例であるが、県が遠賀川の水を湾内に注ぐことも研究していることである。

いずれにしても、県と市で有効な方法について今後検討していく

たい。

将来どうするつもりか。

また、下水溝と化した洞海湾対策について伺いたい。

議員 洞海湾周辺の大工場群を

もうとふやす考えはないか。

議員 テレメーターの観測点を

もうとふやす考えはないか。


議員 八幡区の城山小学

校など空気清浄器を取り付

ける。

議員 この警報同時通報装置は早急に整備するといふことで、市の負担としている。

市長 もちろん完成すれば、その運営費は企業の負担となる。

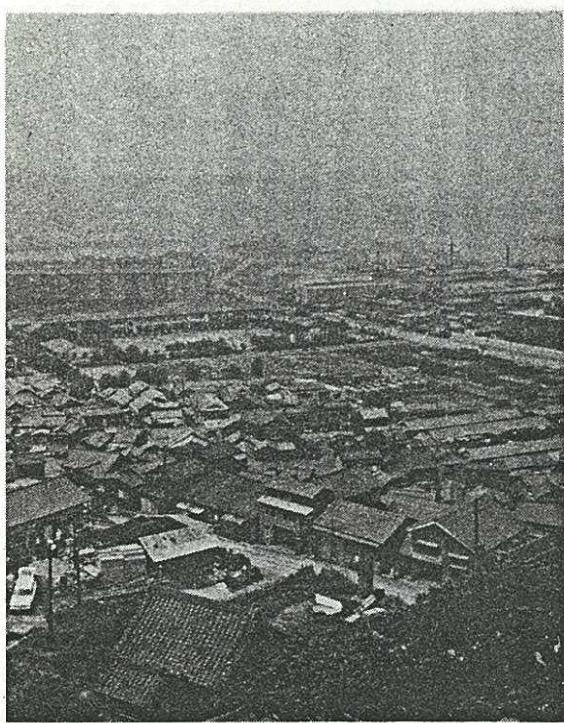

公害に悩む城山地区

けているところに、冷房装置を設置してはどうか。

市長 冷房装置の設置について

は、学校整備の全般的水準からして、今のところできかねる。

議員 公害対策にあたる技術職員が少ないが、もっと人員増を図るべきではないか。

市長 本年四月、公害対策課を部に昇格させ、これに伴つて職員も増員した。近く気象協会とも業務協定を結ぶことにしており、そこからも技術者が派遣され

ました。もちろん、この陣容が最終的な姿とは決して思わないが、職員が急増した現在、まずチームワークをとらねば、公害対策の能力はフルに發揮できないだろう。

議員 公害対策を進めるには、

世論の強力なバックアップが必要だが、市民にはあまり公害に対する知識が与えられていない。

そこで、本市の公害白書を早急に作成し、市民に公表してはどうか。

また、全市にわたって保育児を行ない、小児ぜんそくなど公害が子どもに与えている影響を公表してはどうか。

市長 公害白書は毎年出しており、ことしも準備している。

また、公害が市民の健康に与える影響について、医師会に疫学調査を委託しているが、今後も学童だけではなく、各地域の市民を検診して、その結果を公表したい。

議員 公害対策公開の原則について、すべての資料、データを公

開し、市民の公害防止に対する力を求める考えはないか。

市長 企業秘密はなるべく最小限にとどめてもらい、できる限りの資料、データを議会へ報告することにより、市民に明らかにしていく方法をとりたい。

議員 すでに企業との間に締結された公害防止協定の内容をみると、努力目標の項目が多いが、これでよいのか。

市長 防止協定は、いったん締結したからといって、協定の内容がかえられないというものではない。

公害防止対策がたえず前向きに進んでいるので、それに応じて防止協定も、そのつど内容を修正していくかねばならないと思っている。

中間委員会の報告

公害問題は、いまや社会問題として表面化しその対策が強く望まれているが、国においては、公害紛争処理法を制定するほか、地方自治体の公害防止の権限強化を検討するなど、この問題に積極的な姿勢を示している。

本市でも、公害対策を重点施策として取り上げ、本年四月公害対策部を発足させ、市公害防止条例の制定あるいは、大気汚染監視の中核であるテレメーターセンター

を開局するなど公害防止に取り組んでいる。

委員会では、国の産業公害事前調査、洞海湾汚濁防止の水質調査の結果がまとまり、防止計画の策定、水質基準の設定などを目前に控えている重要な時期にあたり、その対策について調査研究をしてきた。

本年四月以降スマッピング注意報一回、警報六回、さらに本市としては初の警報第二規制措置が発令され、そのつど当局から、発令時の状況、工場立ち入り検査結果などの報告を受けた。

そのなかで、重油抜き取りの分析調査を行なった際に、各工場から市へ事前に届けているものとは異なるおう分の多い重油を使っていたことが発見されたとの報告を発した。

スマッピング対策の基本は排煙中の亜硫酸ガスを削減することであり、そのためには、低いおう重油は不可欠である。

そこで、委員会では、低いおう重油の確保を重点施策の一つとして取り上げるべきだと結論に達し、大企業をはじめ中小企業に対し、大企業をはじめ中小企業に対し、低いおう重油の使用を促進するため、この割当制について国に對し、強力に要請していくことを

市が行なっている主な防止対策は、次のとおりである。

① 環境基準の達成ができるだけ繰り上げ四十八年度を目標とする。

② 気象官署設置までの間は、日本気象協会に気象観測業務を委託し、スマッピング発生の予報措置をとる。

③ 汚染測定データ、疫学調査資料を国に送付し、健康被害救済法による指定について対処する。

④ 市内四か所で国と共同で浮遊粉じんの測定を行なう。

⑤ 環境基準達成までの間は、市とともに群小汚染対策を推進する。

◇自動車排気ガスについて

自動車の増加は驚異的であり、これに伴う都市部における排気ガス汚染が都市公害として、新たな原因の一つとして注目されてきたものが自動車排気ガスである。

最近、都市における大気汚染の原因の一つとして注目されてきた问题是、都市部における排気ガス汚染が都市公害として、新たな問題となっている。この排気ガスに含まれている一酸化炭素、鉛が人体に悪影響を与えており、その防止対策の調査を行なっている。

◇水質汚濁について

洞海湾の汚濁状況は、すでに相当汚れており、さらに新たな汚染を防止するため、市独自で諸施策を講ずるとともに、国に対し水質基準の早期設定を要請（四頁）

市議会だより

昭和45年8月1日

してきました。そこで、昨年六月経済企画庁の委託を受けて県が水質調査を行ない、この調査結果を水質審議会に諮問し、ことしの十二月には水域指定、水質基準の設定が行なわれる予定である。

また、紫川上流のカドミウム汚染についてもその流出原因、人体への影響などを調査した。

◇騒音について
住宅地の工場騒音の解消に努めてきたが、新たに新幹線の開通に伴い市街地が高架線になるため、列車通過時に起る騒音防止対策に対処していきたい。

◇鉱害について

日本炭礦の舞鶴海底炭田への採掘計画について、鉱害、地上権益などの調査を行なった。その結果、岩屋漁港、舞鶴埋立地とも影響のないことが明らかになつた。しかし、会社に対し、今後の採掘計画については、順次報告を求めるとともに鉱害復旧には万全を期すよう要請した。

◇市に対する要望事項

- 公害による健康被害救済法による指定地域とすることを検討するなど、環境基準の達成までの間は市独自の公害防止を策定すること。
- 気象官署の早期設置に努め、各工場に対し、自主規制体制を確立するよう指導すること。
- 中小企業に対する低いおう重油の確保、公害防止施設に助成措置を図ること。
- 浮遊粉じんの調査結果を順次議会に報告すること。また、農作物

水質汚濁に係る環境基準

項目 類型	利用目的 適応性	生活環境に係る環境基準				人の健康に係る環境基準						大腸菌群数 MPN/100ml
		水素、イオン濃度 (PH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素 (DO)	大腸菌 群数	シアン 銀	総水銀	アルキル水銀	有機 カドミウム	鉛	クロム (6種)	
A	水産1級 水 およびB以下の間に掲げるもの	7.8 8.3	2 以下	7.5 以上	1,000 以下	検出されないこと	検出されないこと	0.01 以下	0.1 以下	0.05 以下	0.05 以下	
B	水産2級 工業用水 およびC以下の間に掲げるもの	7.8 8.3	3 以下	5 以上	—	検出されないこと	検出されないこと					
C	環境保全	7.0 8.3	8 以下	2 以上	—	検出されないこと	検出されないこと					
備 考	1 水産1級 マダイ、ブリ、ワカモ等の水産性動物および水産2級の水産生物用 2 環境保全 国民の日常生活(沿岸の進歩等を含む)において不快感を生じない限度	1 基準値は最高値とする。 2 有機カドミウムとは、パラチオノン、メチルパラチオノン、メチルジメトノンおよびEPNをいう。										

委員会の審議

- 国に対し、公害防止に関する地方自治体の権限の強化、諸制度の整備充実を要請すること。
- 交通過密地区住民の健康診査を行なうなど自動車排気ガス対策に十分対処すること。
- 市役所のばい煙発生施設の改善を図ること。
- 市に対する要望事項

については、今後も監視を続けること。
○鉱害に関する窓口事務を一本化し、復旧に対しては地域住民と連絡調整を十分行なうこと。

意見書

低いおう重油の確
保等公害追放に關
する意見書

北九州市は西日本一の生産都市として、わが国経済の発展に多大な貢献をしてまいりました。

したが、近年における加速度的な重油使用量の増加とスマッギングの発生しやすい最悪な地形、気象条件のために、大気汚染は慢性化し、これは市民の健康上ゆるがせにできない問題となっています。

エネルギー調査会の発表では、四十八年度における既汚染地域のいおう含有率を一・三%、五十三年度〇・八%とその対策数値を示しております。以上、地方自治

状況を市民に公表するよう義務づけることなどが主なものです。

衛生水道委員会では条例改正案のなかで、①法律で規制されたものを条例で規制するは重複することになるので、不十分な点があれば国に改正を要請すべきであることを。

②「粉じん、有害ガス」を条例のなかに加えることは、ばい煙による大気の汚染とは違ひ、通常その影響範囲がせまく、一般的な基準で規制することは困難であつて、

されば国に改正を要請すべきであることを。

④公害発生状況については、市議会に報告することによって市民に公表したことになるなどの意見が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。

議会に報告することによって市民が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。

議会に報告することによって市民が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。

条例で十分な措置ができることがあります。

③低いおう重油の使用勧告については、勧告する以上、市が確保の

保障をする必要があるが、現状では、市単独の確保は困難であり実行の伴わないことを条例で明記することには問題があること。

④公害発生状況については、市議会に報告することによって市民が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。

議会に報告することによって市民が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。

議会に報告することによって市民が明らかにされたのち、この改訂案は否決されました。



六月三十日から三日間、議案に対する質疑や市政全般についての質問が本会議で行なわれました。以下、市民生活に關係の深いものから取り上げました。

学校給食の充実をはかれる

教育行政について、次の立充実を図ってはどうか。

ことを尋ねたい。

①最近、父母の間で自習時間が多いということが問題になっているが、いつたい自習はどんなとき

に認めているのかその基準を示し学校間の行事参加が考えられる。

②義務教育の教科書が各区ごとに異なるが、なぜ統一できないのか。

③学校給食は、栄養とカロリーが中心の献立だが、児童のほとんどが食べ残している。これでは給食の目的は達せられないと思う

が、食生活が著しく改善された今、はたして学校給食は必要なのか。

また、このままの状態では多くの人件費、諸経費を要するだけで効果がないので、順次、民間の給食会社に委託して経費の節減に努め、その予算を給食補助に充て、

その一つとして、民間委託制度を考えられるが、すでに堺市で大きな問題として取り上げられており、その状況をみて今後の検討課題としたい。

④さきに行なわれた教育研究部会の紛糾した原因はなかつたが、主催し、主導する官制研究組織、つまり押しつけ研修だといふことにある。

組合の反対する理由は、教育委員会側が主催し、主導する官制研究長、教頭を含めた体制で研修に取り組むことが必要であり、また、

研修に努めるよう法で義務づけら

れているものである。

また、研修組織の構成員についても学校の組織体に直結する構成をとることが、より教育効果を上げる方策であると考えた。

このよ

うな観点から行なったものであ

る。したがって、この教育研究部会の組織の運営を円滑に進めるた

めには、教育現場に精通した校

長、教頭を含めた体制で研修に取

り組むことが必要である。

この研究部会が勤務時間内に行な

うこと、あるいは学校行事の調整

教師は、その職責の特殊性から常に研究をし、修養に努めていくなどの仕事を考えると、教師に部

会の組織の運営を円滑に進めるた

めには、教育現場に精通した校

長、教頭を含めた体制で研修に取

り組むことが必要である。

この研究部会が勤務時間内に行な

うこと、あるいは学校行事の調整

教師は、その職責の特殊性から常に研究をし、修養に努めていくなどの仕事を考えると、教師に部

昭和45年8月1日

市議会だより

種痘禍患者に

見舞金を

議員 種痘禍による死亡者ある
いは入院中の患者に対する補償や
救済をどのように考へておられるか。

市長 市独自の制度は考へてい
ないが、予防接種事故調査会の結
果を待ち、見舞金を出すことを考
えている。

老朽市営住宅の 修理を

議員 古い木造の市営住宅は、
戸があかないなど、いたみがひど
い。

補修が待たれる枝光公園


議員 八幡区枝光公園は、竣工
期限がことしの三月末になつて
るのに、まだ完成していない。
それどころか土羽面の各所にき
れつのおそれが出たため、応急措
置としてビニールを張り、土砂く
ずれを防いでいる。

建設局長 土羽面の芝が活着し
ないうちに雨期に入つたのが原因
であり、工事を始めた時期が悪か
ったと反省している。

雨期が明けたら、さっそく補強

市長 港湾の一元化については

五市合併のときの取り決めもあ
り、市議会だより

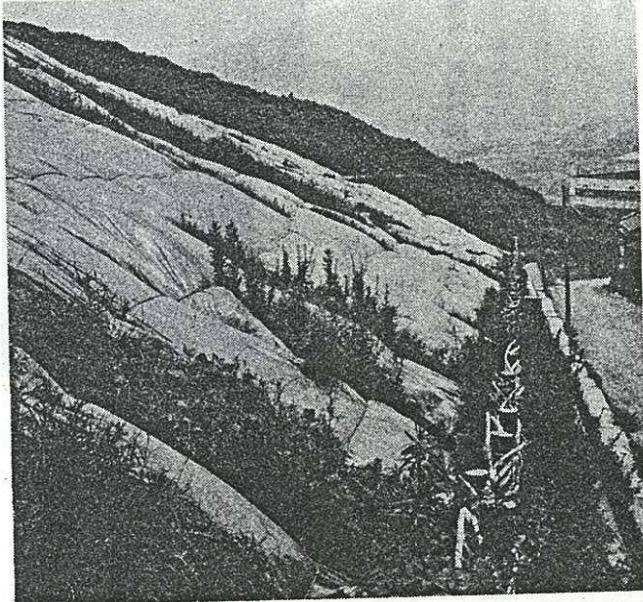

いが、早く修理すべきでないか。
建築局長 ご指摘のとおりだが

半は交通安全施設に充てられ、現
地における交通指導対策の方は十
分とはいえない。

融資制度を設けよ

宅地造成復旧

それなのに本市では、経費の大
工事をやりたい。
県に働きかけてい
る。

県と共同で港湾

整備を行なってき
たがつかないま
ま、一方的に市の

港湾局とすること


はできないと思
う。

したがって、これま
で県と共同で港湾

整備を行なってき
たがつかないま
ま、一方的に市の

港湾局とすること

はできないと思
う。

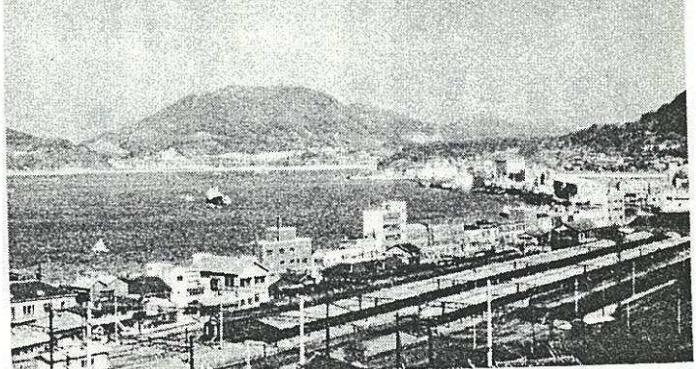

基本構想は

あらたに提案

議員 市の中期計画が出されたが、これは実施計画を含んだ全く新しい市政の基本構想と思う。

基本構想であるならば、法に基づき議会の議決が必要ではないか。

市長 マスター・アーティンに基づいて
第一次実施計画は、ことしで終わ
るので、第二次の実施計画という
べきのことをござりますが、この

期計画である。

意見主圖

城野医療刑務所、小倉刑務所があるため、都市開発の妨げとなつてゐる。また、周辺の大学、高校、中学の教育上も好ましくないので早期移転を要望する。

失業対策事業に 関する意見書

衛生水道委員会では、今後、叶
産の処理にあたっては、相手と並
もつて話し合い、はつきりした見
通しを立てたうえで、事務処理を

今後、財産の取得にあたっては
早期に購入計画を立てるとともに
事前に広く実情を調査して、市
の納得できる最善の購入方法を
選ぶよう要望しました。

、装を行なつための議案が提案されました。

十分な配慮を

市有財産の処理

と納期との関係で他社が応じられなかつたこと、市場占有率が高したこと、納入後の管理面をも考え随意契約にしたものであるとの

） よう要望しました。

町づくりの憲法ともいわれるものである。そして求めれば、現在のマスター・プランの中にこれに該当するものがあり、練り直したうえで議会に提案したい。

工場が建設されると思うので、ひとも地元業者を加えてもらうべきであつてはどうか。

市長 もともと三井アルミニウムのときには、このことについて坦率に意見交換をいたしました。

常任委員会から

実態のはあくを十分に 市道の認定

常任委員会から

山田彈薬庫は、近く日本政府に返還されると聞いているが、都心部で三百三十万平方メートルにもおよぶ広大な自然地域はほかにないので、百万市民の福祉増進のため利用できるよう要請する。

公簿の書き替え促進に關する意見書

市内の住居表示整備は順調に進んでいるが、関係行政庁での不動産登記簿等の書き替えに遅れが見られ、市民は住居表示の新町名と不動産関係の町名とは別のものとの印象さえもっている。書き替えを早急に完了するよう要望する。

混乱の起ることのないよう要望する。

混涼飲料水に係る物品税の非課税に関する意見書

物品税はせいたく品の消費抑制を目的としているが、大衆的なササイダー、ジュース等にも課税されている。税の公平な負担を欠き、國民生活の実情にもそぐわないので、非課税とするよう要望する。

最善の購入方法を
小中学校の机といす
市内の全小中学校の机といすを
スチール製に取り替えるための議
案が提案されました。
総務財政委員会では、十二万セ
ントの机といすを随意契約で購入
することについて質疑が交わされ
ました。
市議会では、五月臨
時会の開会に先だち、
表彰状の伝達が行なわ
されました。
さる五月二十六日、
全国議長会から、次の
かたがたが永年勤続議
員として表彰されました。

表彰

山田彈薬庫の平和利用
に関する意見

地方自治法第二六〇条の
や、維持管理に役割りを果たして
きたので、ただちに廃止して社会

早くするなどの十ヶ条の面倒を行なうよう要望しました。

100

(議席順)

請願と陳情



鳴竹)

○側溝整備について（門司区田野浦中野町）
○道路舗装または補修について（門司区高田町）
○ガードレール設置について（門司区城山町）
○道路舗装およびガードレール設置について（門

○公園建設予定地の居住者立退き強制反対について
○県立八幡高校跡地有効活用について
○通信信号機設置について（門司区大里東町）
○小倉刑務所および医療刑務所移転について

○清涼飲料水の非課税について
○山田弾薬庫の自衛隊使用反対と平和転用について
○足立学園寮育部に通園バス運行について

○防犯灯設置について（門司区山田町）
○県立八幡高校跡地有効活用について
○子供の遊び場設置等について（門司区錦町）
○市営住宅内公園道路等の整備等について（門

○公園建設予定地の居住者立退き強制反対について
○市立公民館設置について（八幡区永犬丸）
○学校図書館事務員の配置等について
○学校給食の改善について

○曾根公民館移転改築について
○交通教育の採用等について

○道路拡張またはガードレール設置について（門
司区黒川高砂町）
○通学道路の金網設置について（八幡区下上津役
団地）
○下水溝改修等について（八幡区東鳴水五丁目）
○崖くずれの補修について（門司区山中佐夜町）
○道路補修等について（小倉区上蒲生）
○道路舗装および側溝整備について（小倉区足立
山門町）
○側溝整備および溝蓋設置について（門司区谷町
二丁目）
○児童公園設置について（門司区大里）
○公衆便所の手洗所設置について（門司区白木崎
貫田町）
○道路舗装および側溝新設について（八幡区大字
中井、金田、八幡区東鳴水、枝光一丁目）
○横断歩道橋設置について（八幡区鷺ノ巣）
○手すり設置等について（門司区田野浦大刀浦、

○不燃焼廃棄物の定期収集について
○粉じん防護装置について
○集じん機の設置について
○通勤バス増発について（八幡区香月馬場山）
○市道認定等について（八幡区平野町）
○道路舗装について（門司区藤松、小倉区大字沼
本城、陣原四丁目）
○溝蓋設置について（門司区二タ松町）
○歩行者専用道路の設置について（八幡区岸の大里）
○公害（降灰）防止について（若松区東一島）
○筑豊電鉄の停留所新設について
○道路の拡幅および舗装について（門司区大久保
六反田）
○横断歩道橋設置について（八幡区帆柱一丁目）
○新美術館の建設促進について二件
○美術博物館建設について二件
○枝光中学校校舎改築について

○言論出版の自由と商業を守るための措置につ
いて

○防犯灯設置について（門司区大久保町）
○公園建設予定地の居住者立退き強制反対につ
いて（小倉区大久保町）
○道路舗装およびガードレール設置について（門
司区松崎町）
○市立公民館設置について（八幡区永犬丸）
○学校図書館事務員の配置等について
○学校給食の改善について

○曾根公民館移転改築について
○交通教育の採用等について

○ボリ容器収集の廃止等について
○清掃事業計画の改善について
○清掃事業予備人員の確保について
○清掃事業の統一車付人員基準再考について
○老人健康診査の改善について

○清掃事業従事職員の労働環境等の改善につ
いて
○ごみ収集のための清掃車導入について
○し尿くみ取り料の無料等について

○児童公園設置について（門司区大里）
○公衆便所の手洗所設置について（門司区白木崎
貫田町）
○道路舗装および側溝新設について（八幡区大字
中井、金田、八幡区東鳴水、枝光一丁目）
○溝蓋設置について（門司区二タ松町）
○歩行者専用道路の設置について（八幡区岸の大里）
○公害（降灰）防止について（若松区東一島）
○筑豊電鉄の停留所新設について
○道路の拡幅および舗装について（門司区大久保
六反田）
○横断歩道橋設置について（八幡区帆柱一丁目）
○新美術館の建設促進について二件
○美術博物館建設について二件
○枝光中学校校舎改築について

○言論出版の自由と商業を守るための措置につ
いて

○防犯灯設置について（門司区大久保町）
○公園建設予定地の居住者立退き強制反対につ
いて（小倉区大久保町）
○道路舗装およびガードレール設置について（門
司区松崎町）
○市立公民館設置について（八幡区永犬丸）
○学校図書館事務員の配置等について
○学校給食の改善について

○曾根公民館移転改築について
○交通教育の採用等について

○ボリ容器収集の廃止等について
○清掃事業計画の改善について
○清掃事業予備人員の確保について
○清掃事業の統一車付人員基準再考について
○老人健康診査の改善について

○児童公園設置について（門司区大里）
○公衆便所の手洗所設置について（門司区白木崎
貫田町）
○道路舗装および側溝新設について（八幡区大字
中井、金田、八幡区東鳴水、枝光一丁目）
○溝蓋設置について（門司区二タ松町）
○歩行者専用道路の設置について（八幡区岸の大里）
○公害（降灰）防止について（若松区東一島）
○筑豊電鉄の停留所新設について
○道路の拡幅および舗装について（門司区大久保
六反田）
○横断歩道橋設置について（八幡区帆柱一丁目）
○新美術館の建設促進について二件
○美術博物館建設について二件
○枝光中学校校舎改築について

○言論出版の自由と商業を守るための措置につ
いて

○防犯灯設置について（門司区大久保町）
○公園建設予定地の居住者立退き強制反対につ
いて（小倉区大久保町）
○道路舗装およびガードレール設置について（門
司区松崎町）
○市立公民館設置について（八幡区永犬丸）
○学校図書館事務員の配置等について
○学校給食の改善について

○曾根公民館移転改築について
○交通教育の採用等について

○ボリ容器収集の廃止等について
○清掃事業計画の改善について
○清掃事業予備人員の確保について
○清掃事業の統一車付人員基準再考について
○老人健康診査の改善について

○児童公園設置について（門司区大里）
○公衆便所の手洗所設置について（門司区白木崎
貫田町）
○道路舗装および側溝新設について（八幡区大字
中井、金田、八幡区東鳴水、枝光一丁目）
○溝蓋設置について（門司区二タ松町）
○歩行者専用道路の設置について（八幡区岸の大里）
○公害（降灰）防止について（若松区東一島）
○筑豊電鉄の停留所新設について
○道路の拡幅および舗装について（門司区大久保
六反田）
○横断歩道橋設置について（八幡区帆柱一丁目）
○新美術館の建設促進について二件
○美術博物館建設について二件
○枝光中学校校舎改築について

○言論出版の自由と商業を守るための措置につ
いて

○防犯灯設置について（門司区大久保町）
○公園建設予定地の居住者立退き強制反対につ
いて（小倉区大久保町）
○道路舗装およびガードレール設置について（門
司区松崎町）
○市立公民館設置について（八幡区永犬丸）
○学校図書館事務員の配置等について
○学校給食の改善について

○曾根公民館移転改築について
○交通教育の採用等について

五月二十八日に開かれ、会期一日で閉会しました。審議された議案は、市税条例の一部を改正する条例の専決処分報告をはじめ、土地区画整理特別会計の補正予算、都市公園条例の一部改正など十件です。これらの議案は、質疑のあと、それぞれ関係の常任委員会に付託され、慎重に審議が行なわれたのち、原案のとおり承認ならびに可決されました。なお、堀川水利組合議員の補欠選挙も行なわれました。

五月臨時会

人事紹介

5月臨時会および6月定例会で、次のかたがたが選ばれました。

(敬称略)

堀川水利組合議員
是此田秀雄
大庭茂
安藤正之
大塚桂一郎
入江三生
大加来
戸城武夫
固定資産評価審査委員会委員
本庄光宏
門司区岡村辰一
井上寿昭
若松区小倉区
久保利男
八幡区小谷
久恒寺大
清廣寛正彦