


郵送による消防用設備等の点検報告について

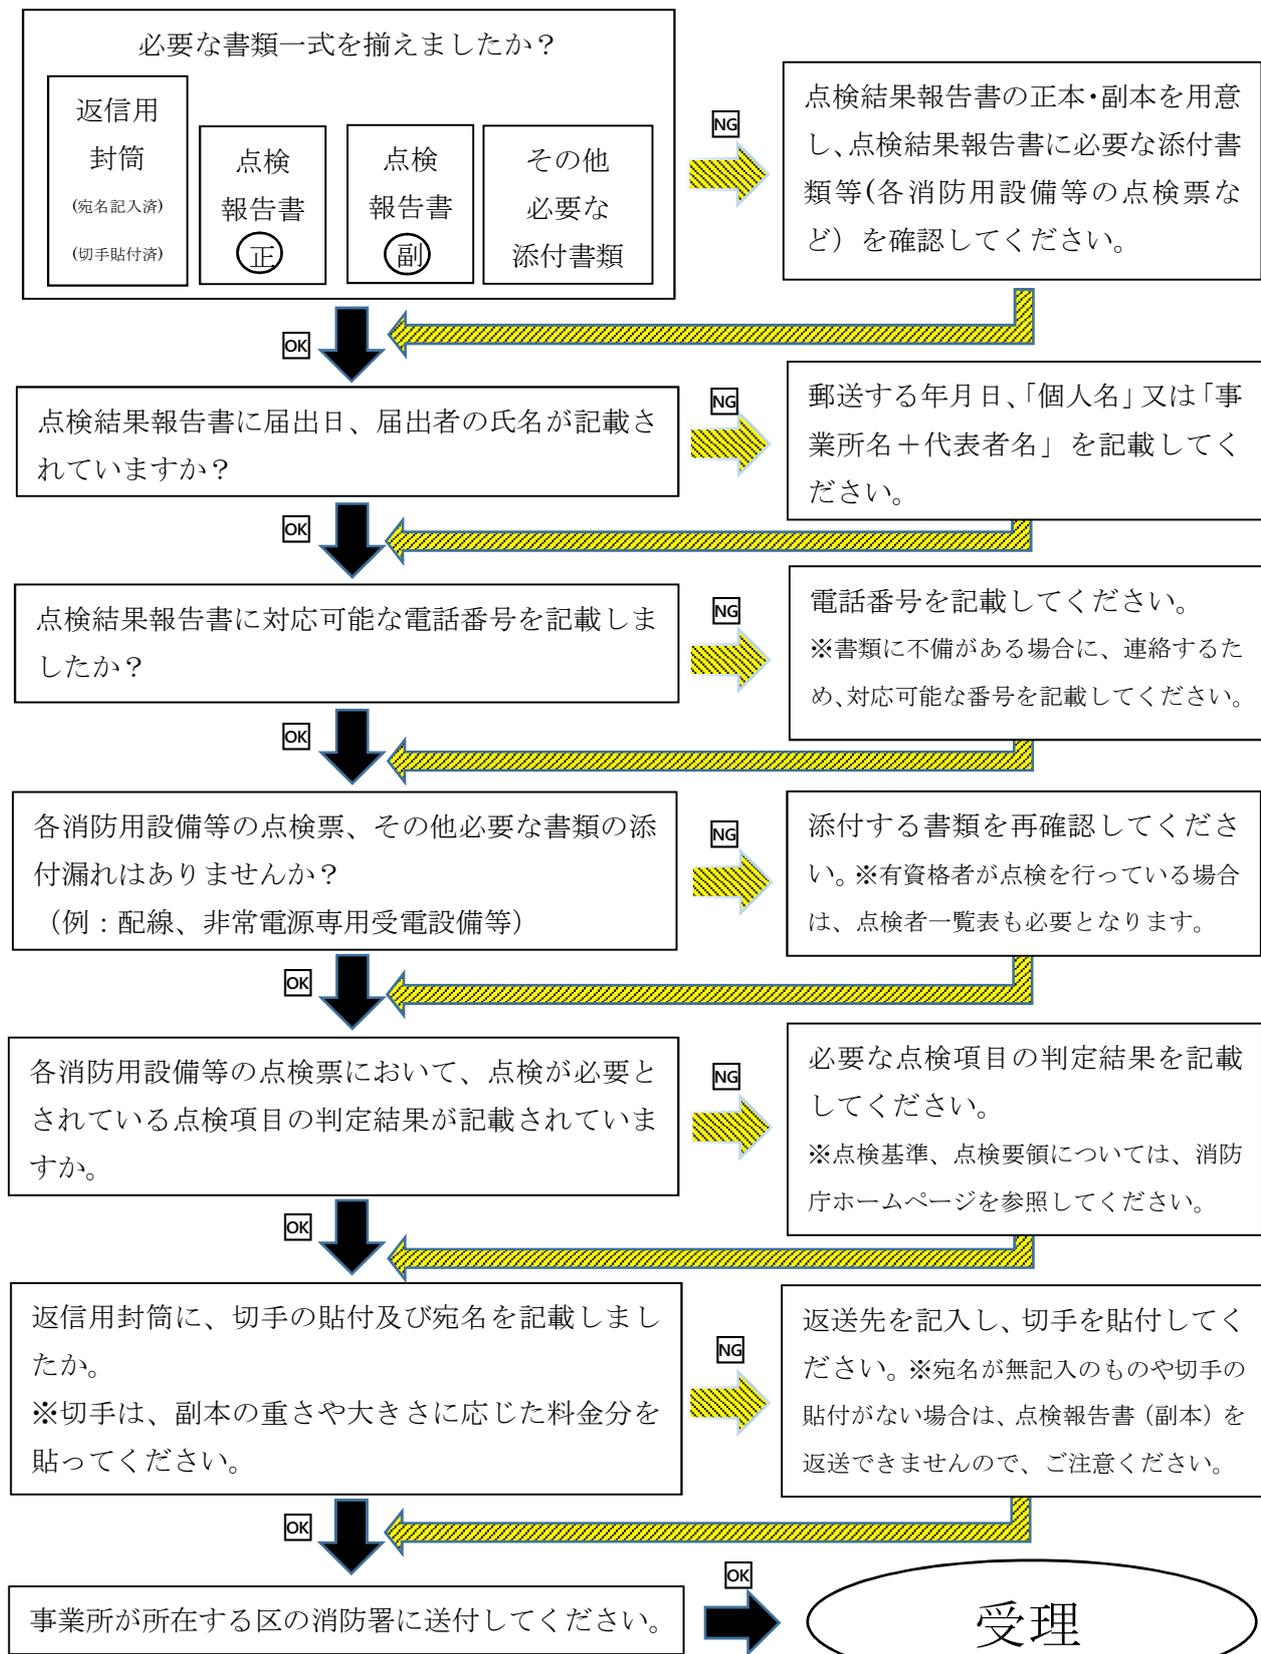

【副本の返信について】

点検報告を受理後、概ね1週間～2週間程度で返信します。

【改修結果(計画)の報告について】

報告書の点検結果に不備がある場合は、改修結果(計画)書を同封するようお願いいたします。

同封されていない場合は、消防署より、改修結果(計画)書を副本と併せて送付しますので、副本の備考に記載された期日までに、所轄消防署まで提出をお願いします。