


流域	図 (A-1)	門 司 区	大積 低地ポンプ
----	---------	-------	----------

流域	図 (A-1)	門 司 区	大積 低地ポンプ
----	---------	-------	----------

流域	図 (A-1)	門 司 区	大積 低地ポンプ
----	---------	-------	----------

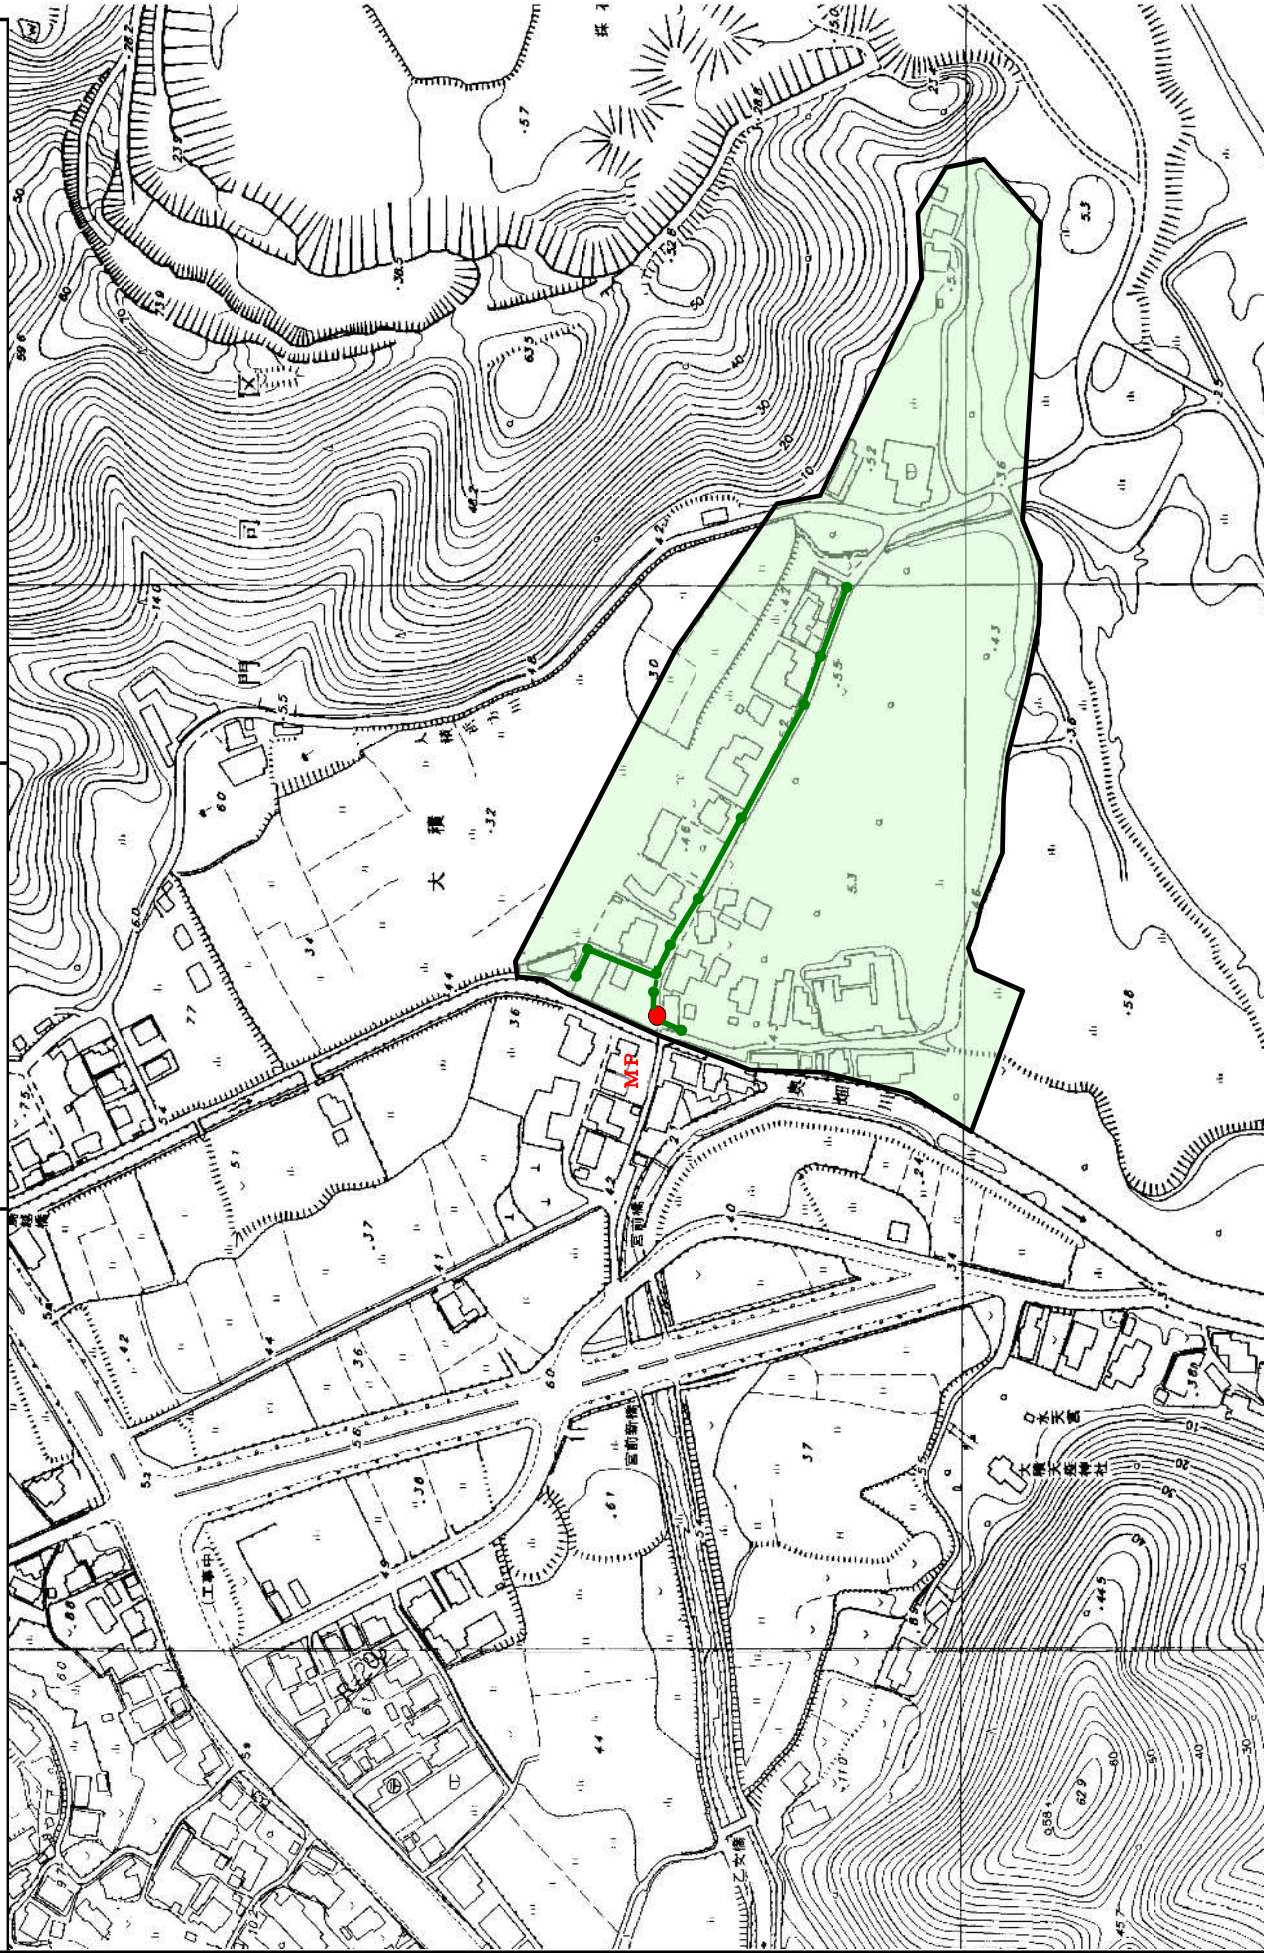

劣化状況図（A-1）		門 司 区		大積 低地ポンプ	
劣化状態判定					
		蓋	人孔内部	備 考	
マンホールポンプ			—		
着 水 マンホール	1	D	D	防食塗装済み	
	2	D	D		
	3	D	D		
	4	D	D		
	5	D	D		

判定:A : 早急に補修が必要

B : 2～3年内に補修が必要

C : 4～5年内に補修が必要

D : 当面補修の必要なし

MP



①



②



③



④



⑤

